

No. SCW20250035

(钢印)



230002349748



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5249

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：石英石板材系列（OQ1033）-15mm

委托单位：广东欧铂利新材料科技有限公司

广东省云浮市质量计量监督检测所
Guangdong Yunfu Supervision Testing Institute of Quality & Metrology

国家石材产品质量检验检测中心（广东）
China National Quality Inspection and Testing Center for Stone Products (Guangdong)

2025-02-24

说 明

1. 报告无检验单位“检验检测专用章”、骑缝章及钢印无效。
2. 报告涂改、缺页无效，复印的报告未盖检验单位上述检验检测专用章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签名无效。
4. 对检验报告有异议，应在收到报告之日起15天内向本单位提出，逾期不予受理。
5. 委托检验报告仅对来样负责，委托方声称的信息，本单位不负责其真实性。
6. 协议退还样品，应在办理抽样、送样手续中说明，并在报告完成后90天内取回，逾期由本单位自行处理。
7. 报告真伪查询：网址：www.gjsczjzx.com；电话：0766-8939216；邮箱：nsqtcgd@163.com。
8. 场所地址：广东省云浮市云城区城北武警支队西南侧。
9. 当涉及以下信息时，将在报告中注明：
 - 试验场地不在本实验室时；
 - 与抽样方法或程序有关的标准或规范以及对这些规范的偏离、增添或删除的信息；
 - 对检测方法偏离、增删及有特殊检测条件要求时；
 - 特定方法、客户要求的附加信息。


Notice

1. A report is invalid without the specified stamp for inspection, the page seal and the steel seal.
2. A report is invalid if tampered, incomplete, duplicated without re-stamping the specified stamp for inspection.
3. A report is invalid without signatures by inspector, verifier and authorized signatory.
4. In case of any disagreement, application for explanation should be filed within 15 days since issue date.
5. The institute is only responsible for test sample, not responsible for the authenticity of the information claimed by the consignor.
6. Any returnable samples for inspection by agreement are subject to retrieval within 90 days from the day when the test is finished Otherwise they are at this institute's disposal.
7. Log on www.gjsczjzx.com ,dial 0766-8939216 or send email nsqtcgd@163.com for verification.
8. Address : Southwest of Chengbei PAP Division, Yuncheng District, Yunfu, Guangdong, China.
9. Following information, if only, should be included in the report:
 - the test location which has not been carried out in our laboratory;
 - standards or specifications related to sampling program, any deviation, addition and/or omission to these specifications;
 - any deviation, addition and/or omission to the test methods and special test condition required;
 - any particular methods applied or additional information required by the client.


广东省云浮市质量计量监督检测所
国家石材产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告


No. SCW20250035
第1页/共4页

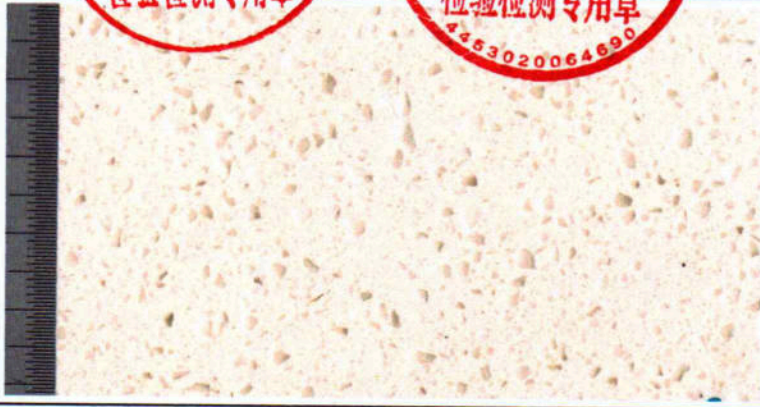产品名称	石英石板材系列（0Q1033）-15mm	检验类别	委托检验
型号、规格	3050*1520*15mm	生产日期/批号	2024-12-26/2024122601-03
质量等级	A级	商标	欧铂利
受检单位	——	受检单位地址	——
生产单位	云浮市欧铂利新材料科技有限公司	生产单位地址	广东省云浮市郁南县大湾镇郁南大湾工业园B04-1地块
委托单位	广东欧铂利新材料科技有限公司	委托单位地址	广州市番禺区石壁街汉溪大道西233号2401室
抽(送)样单号	815502289648746496	抽(送)样日期	2025-01-09
抽(送)样数量	100块，粉状4kg	抽样基数	——
抽样人员	——	抽样地点	——
样品状态	正常	检验周期	2025-01-09至2025-02-24
判定依据	——		
检验结论	详细检验项目及结果见附表		
样品外观			
备注	实收样品信息:300mm×300mm×15mm[8块]、100mm×100mm×15mm[44块]、300mm×100mm×15mm[7块]、50mm×50mm×15mm[21块]、50mm×5mm×5mm[3块]、660mm×810mm×15mm[3块]、250mm×250mm×15mm[1块]、200mm×200mm×15mm[5块]、粉状4kg、125mm×25mm×5mm[8块]		
说明：封面及说明页是报告的一部分，报告中“——”表示“不适用”。			

批准：金俊敏



审核：林敏霞



主检：刘旭



广东省云浮市质量计量监督检测所
国家石材产品质量检验检测中心（广东）

检 验 报 告 附 页

No. SCW20250035

第2页/共4页

序号	检验项目		CNAS 检测标准（方法）	CMA 依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	单位	标准要求 JC/T 908—2013（2017） （石英石、A）	检验结果	单项评价
1	外观质量	色调花纹	人造石 JC/T 908—2013（2017） 7.2	人造石 JC/T 908—2013（2017）	——	同一批板材的色调应基本调和，花纹应基本一致，不得有明显色差。	色调基本调和，花纹基本一致	合格
		缺棱			个	长度不超过10mm，宽度不超过1.2 mm（长度≤5mm，宽度≤1mm不计），周边每米长允许个数：A级为0个	0	
		缺角			个	面积不超过5mm×2mm（面积小于2mm×2mm不计），每块板允许个数：A级为0个	0	
		气孔			个	直径不大于1.5mm（小于0.3mm的不计），板材正面每平方米允许个数：A级为0个	0	
		裂纹			——	板材正面不允许出现，但不包括填料中石粒（块）自身带来的裂纹和仿天然石裂纹；底面裂纹不能影响板材力学性能。	无	
		修补			——	板材允许修补，修补后不得影响板材装饰质量和物理性能。	无	
2	莫氏硬度		人造石 JC/T 908—2013（2017） 附录A	人造石 JC/T 908—2013（2017）	——	≥5	5	合格
3	吸水率		人造石 JC/T 908—2013（2017） 7.6	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3—2016	%	<0.2	0.03	合格
4	落球冲击		人造石 JC/T 908—2013（2017） 7.7	人造石 JC/T 908—2013（2017）	——	石英石用于台面时，450g钢球，A级品的冲击高度不低于1200mm。	样品破损的冲击高度：2000mm	合格

审核：

林梅霞

主检：

刘旭

